



Rzut

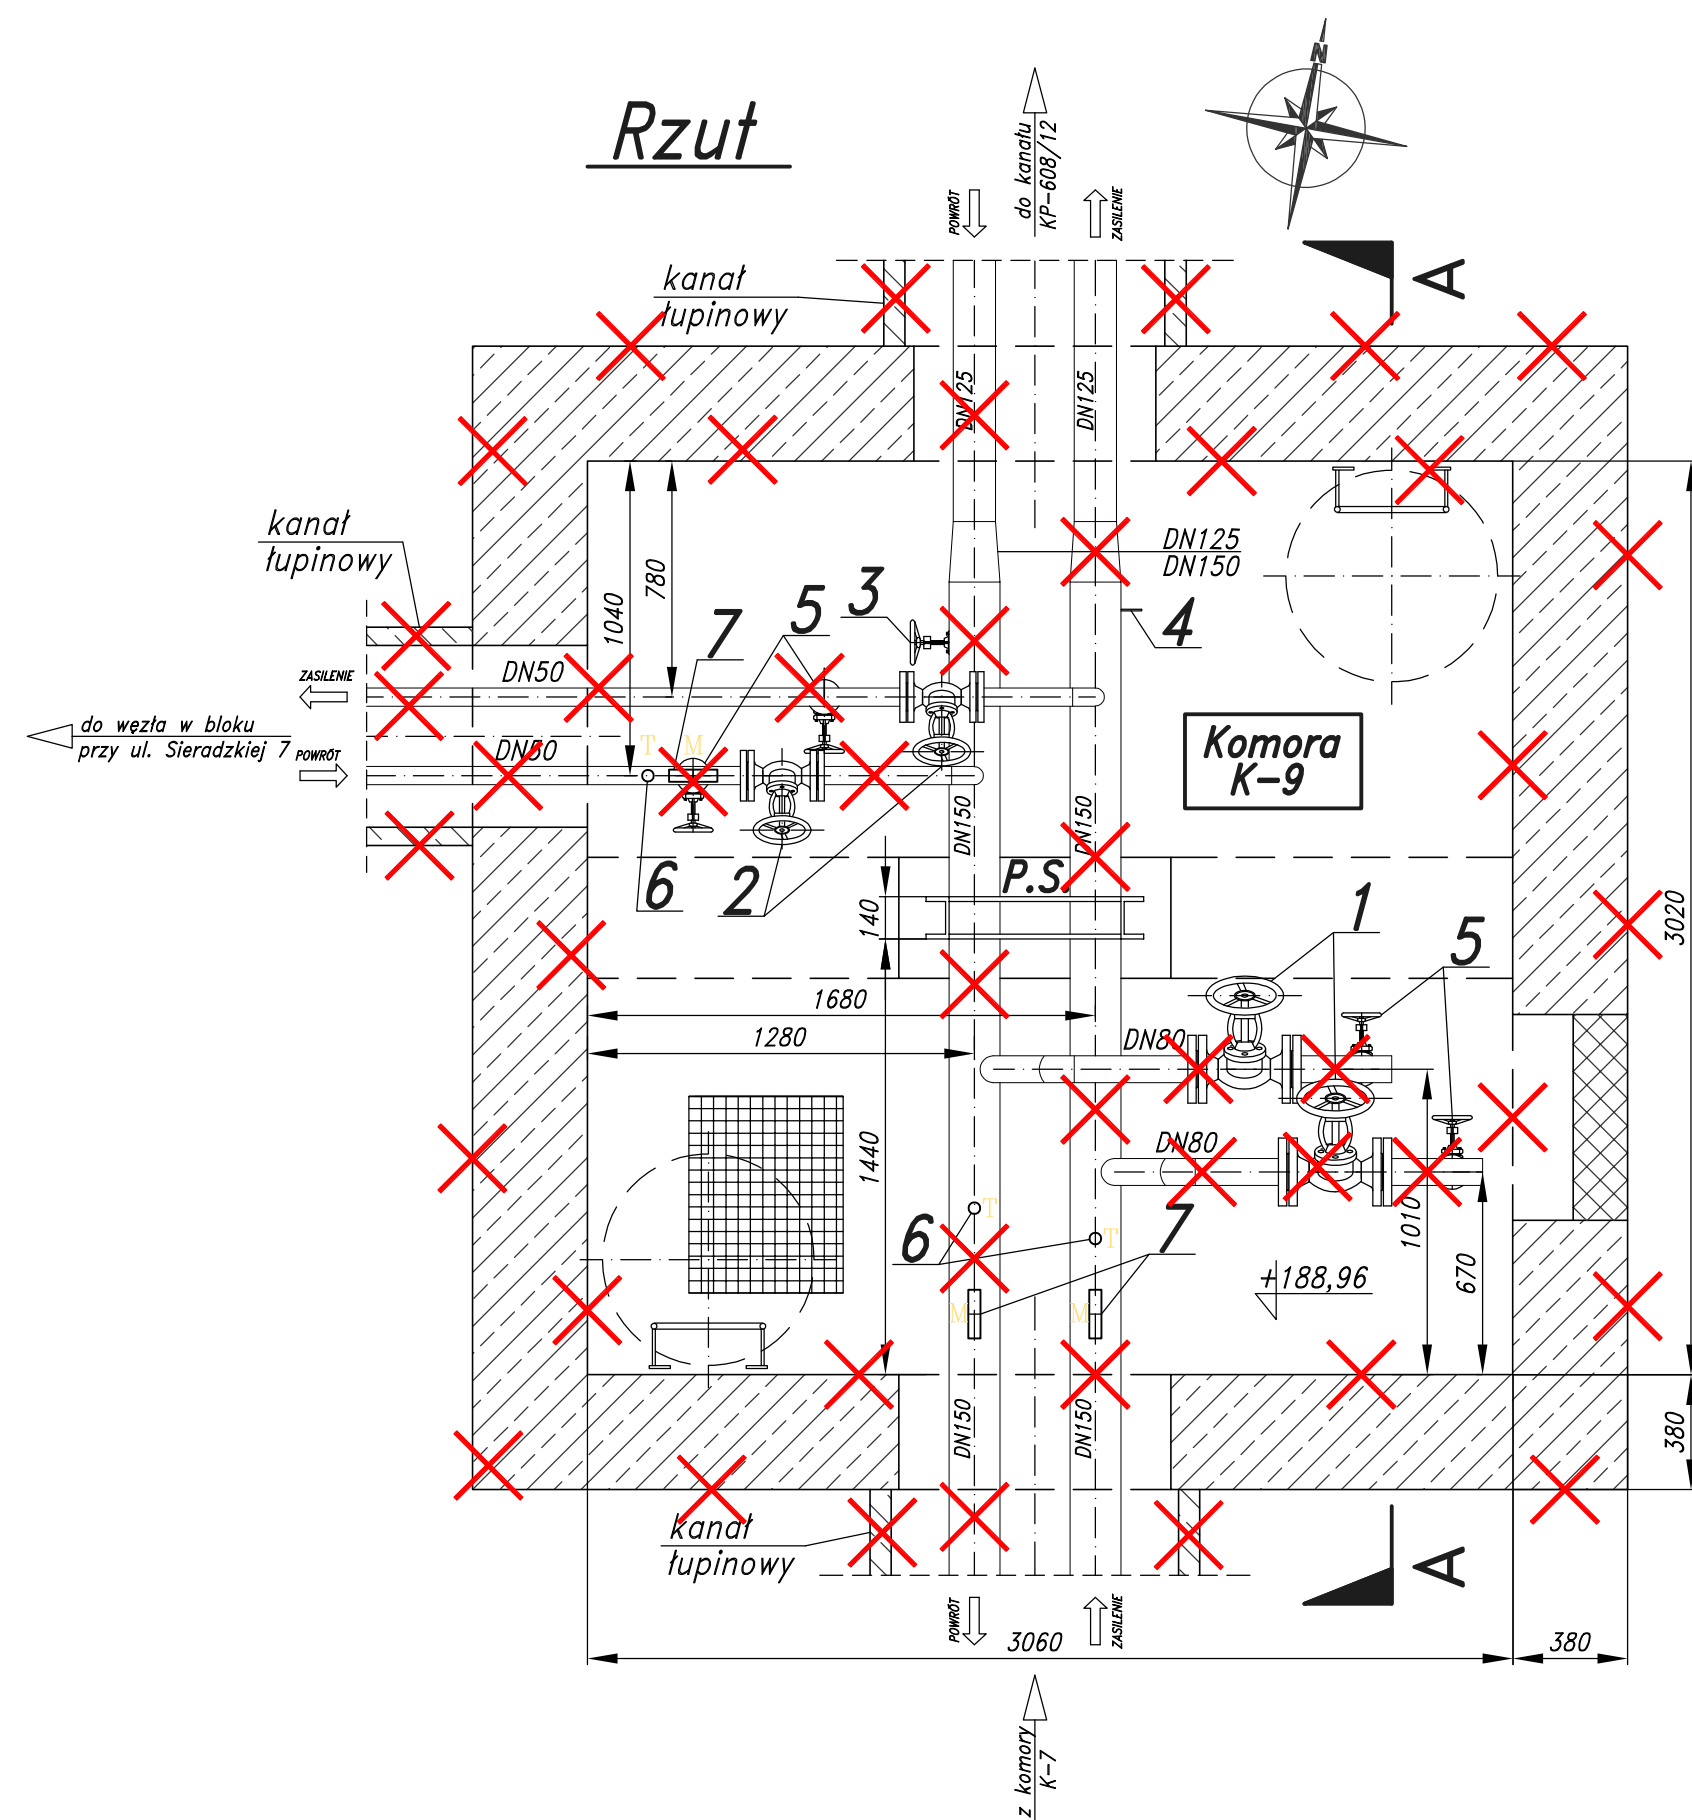


Rzut i przekrój likwidowanej komory K-9  
skala 1:25

Przekrój A-A

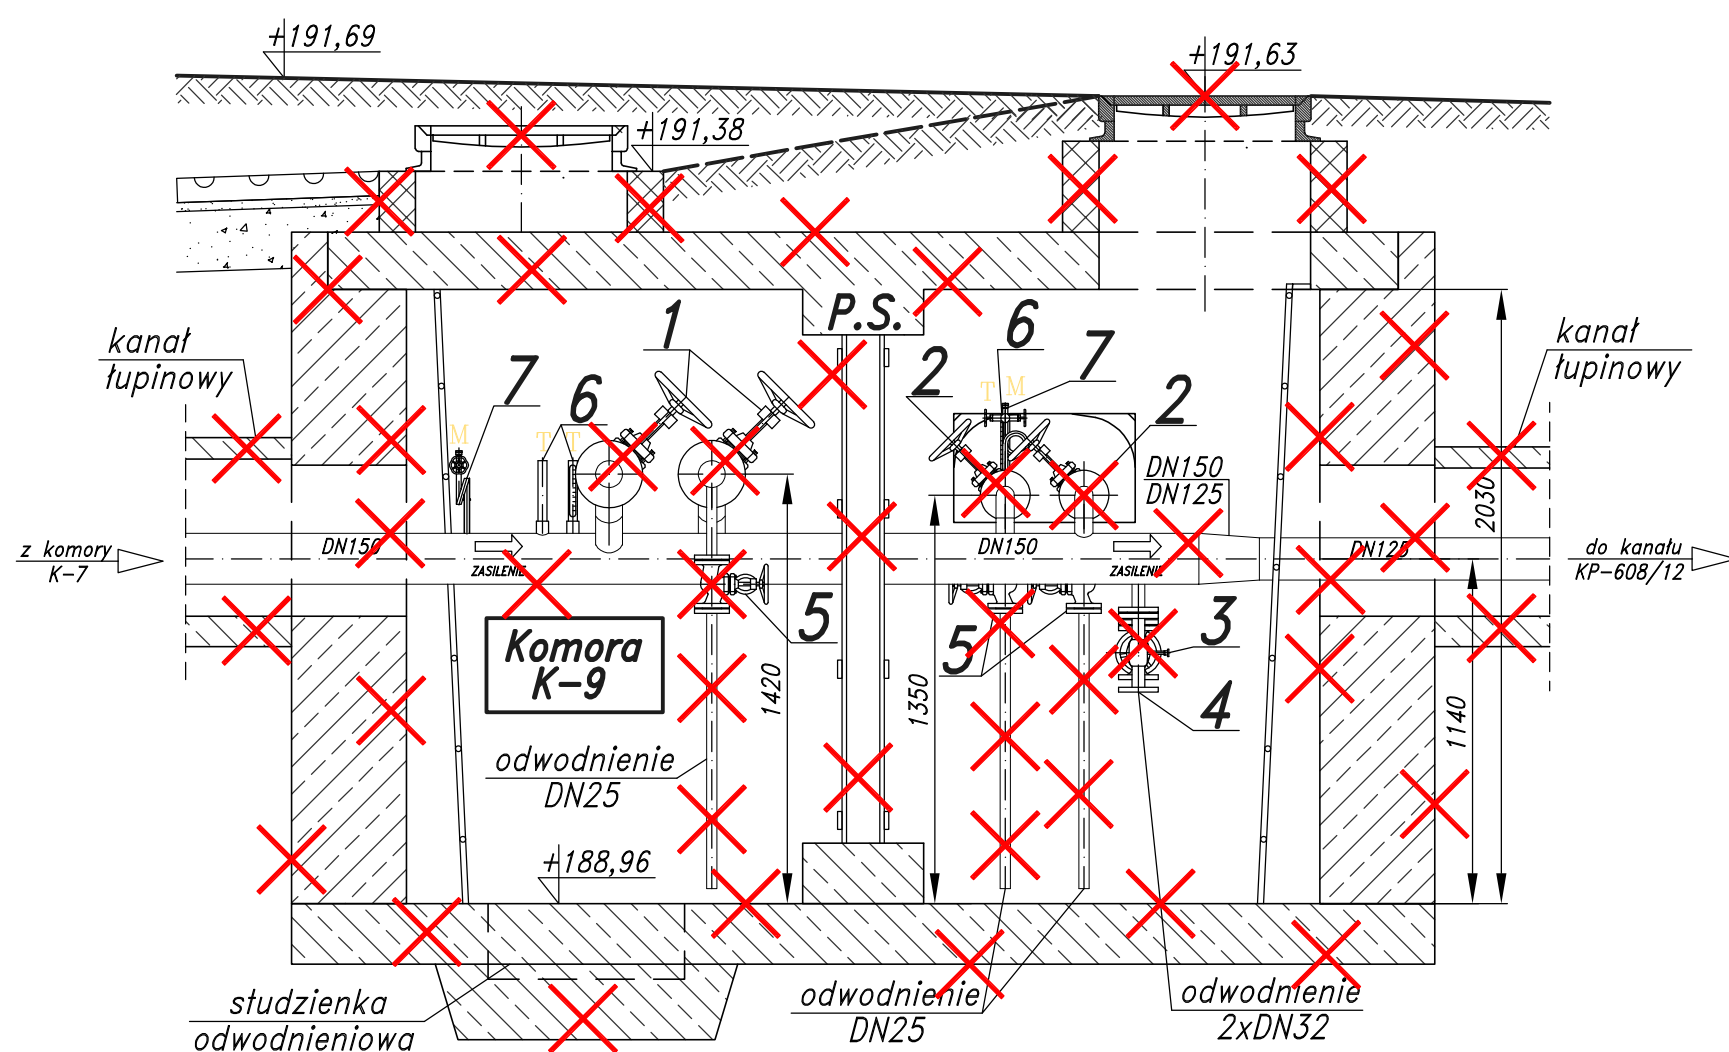

Specyfikacja demontazu armatury oraz rurociągów występujących obecnie w likwidowanej komorze ciepłowniczej K-9

LP	NAZWA	ARMATURY	Jednostka	ILOŚĆ
1	Zawór zaporowy kolnierzowy dn80		szt.	2
2	Zawór zaporowy kolnierzowy dn50		szt.	2
3	Zawór zaporowy kolnierzowy dn32		szt.	1
4	Zawór odcinający kulowy kolnierzowy dn32		szt.	1
5	Zawór zaporowy kolnierzowy dn25		szt.	4
6	Termometr prosty 0-150°		szt.	3
7	Kurek manometryczny		szt.	3
8	Rury stalowe b/sz	wg PN-80/H-74219 dn 150	mb	5,3
9	Rury stalowe b/sz	wg PN-80/H-74219 dn 125	mb	0,4
10	Rury stalowe b/sz	wg PN-80/H-74219 dn 80	mb	1,8
11	Rury stalowe b/sz	wg PN-80/H-74219 dn 50	mb	2,4
12	Rury stalowe b/sz	wg PN-80/H-74219 dn 32	mb	0,2
13	Rury stalowe b/sz	wg PN-80/H-74219 dn 25	mb	4,5
14	Kolana stalowe	dn80 45° R = 3 D	szt.	2
15	Kolana stalowe	dn50 90° R = 3 D	szt.	2
16	Redukcja stalowa spawana	150/125	szt.	2
17	Izolacja rurociągu dn 150	za pomocą waty szklanej o grubości 75mm	mb	5,3
18	Izolacja rurociągu dn 125	za pomocą waty szklanej o grubości 70mm	mb	0,4
19	Izolacja rurociągu dn 80	za pomocą waty szklanej o grubości 60mm	mb	1,2
20	Izolacja rurociągu dn 50	za pomocą waty szklanej o grubości 50mm	mb	1,0

		92-434 Łódź ul. Maska z Bogdanca 5 L 2 www.isanlodz.pl		tel.: 042-670-80-04 fax: 042-670-81-18 isan@isanlodz.pl
Nazwa i adres obiektu: Przebudowa sieci ciepłowniczej wody gorącej wysokich parametrów od komory K-608 w kierunku osiedla Sieradzka wraz z przyłączami		Nr rysunku: 15		Branża: instalacyjna
Przedmiot rysunku: Rzut i przekrój likwidowanej komory K-9		Faza: P.B.W.		Podpis
Imię i nazwisko		Nr uprawnień		
Projektant	mgr inż. Izabela Drobniak-Kamińska	LOD/0563/POOS/06		
Współpraca	techn. Andrzej Kuźniak	-		
Współpraca	mgr inż. Piotr Harasimczuk	-		
Sprawdzający	-	-		
Data:	04.2021	Skala: 1 : 25		