Rzut i przekroje kanału półprzechodniego KP-608/12 pod ul. Piotrkowską stan istniejący skala 1:25

Rzut

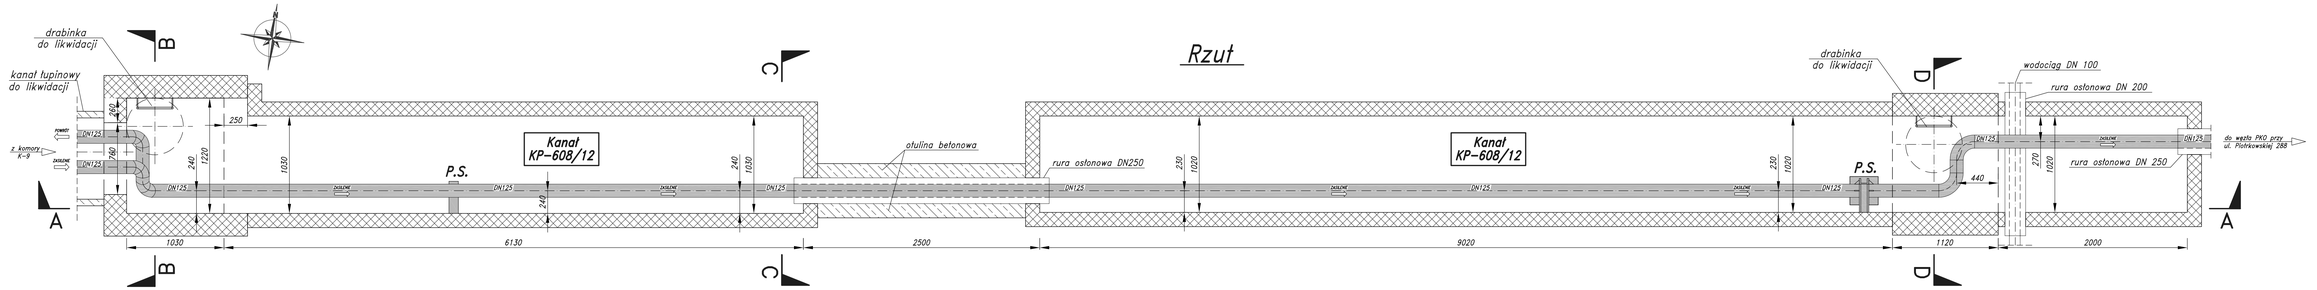

Przekrój A-A

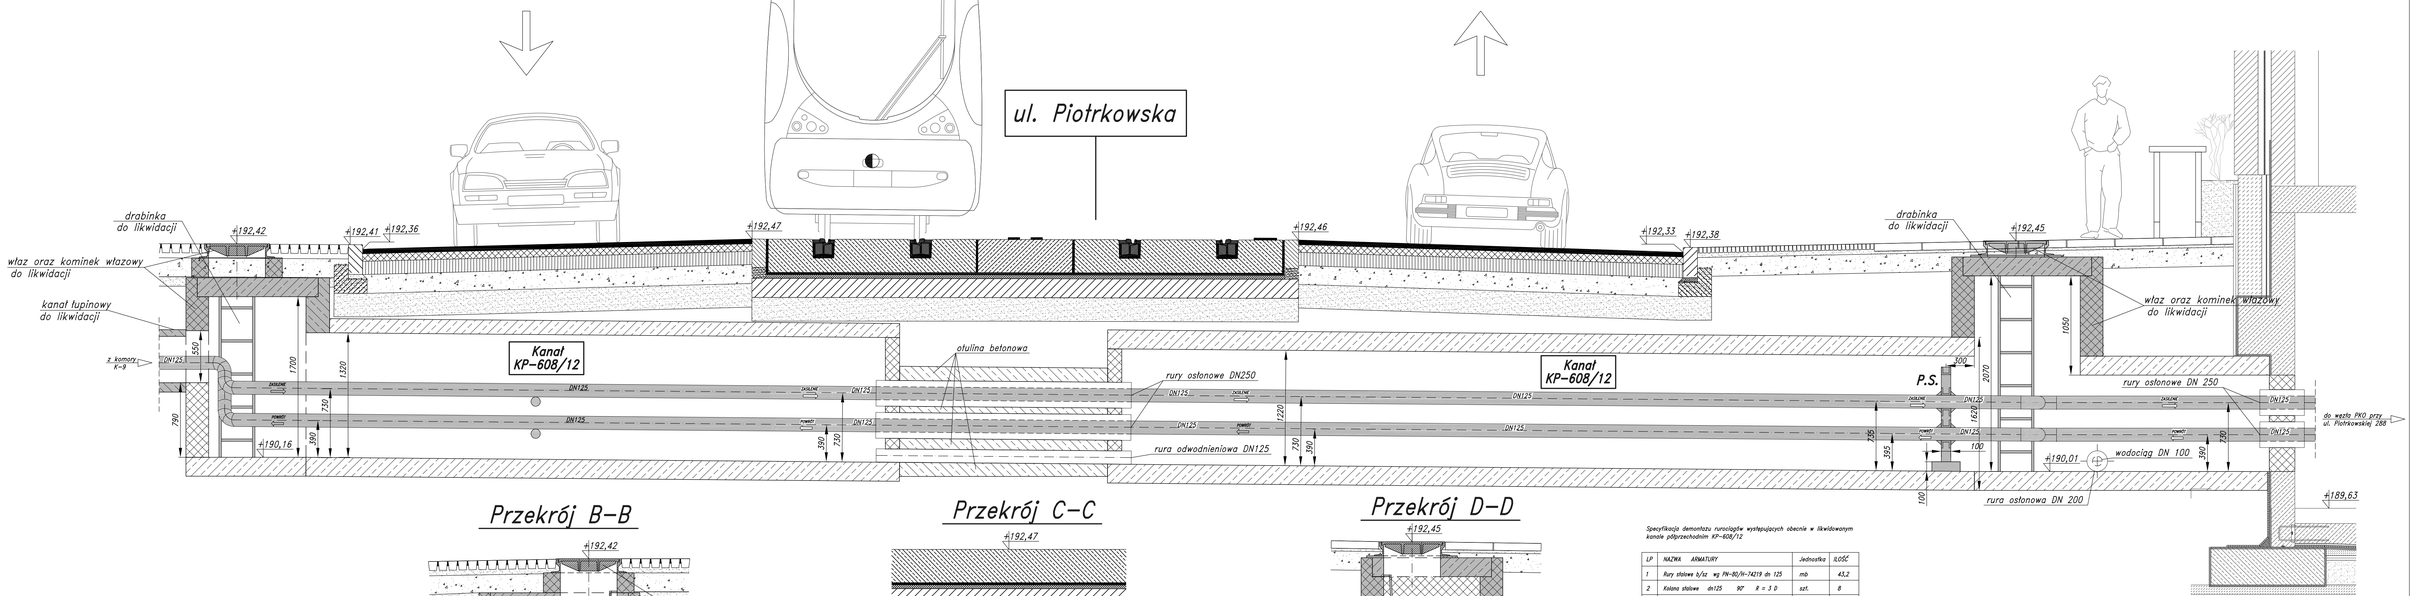

Przekrój B-B

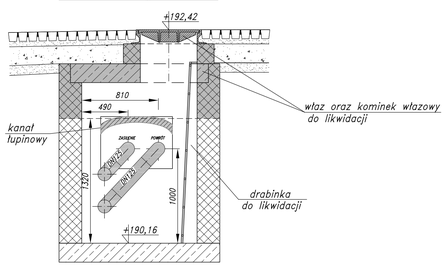

Przekrój C-C

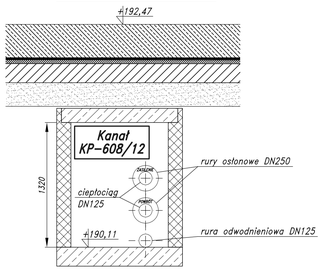

Przekrój D-D

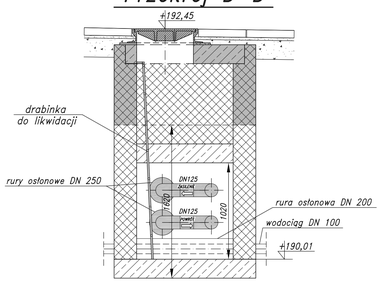

Specyfikacja demontażu rurociągów występujących obecnie w likwidowanym kanale półprzechodnim KP-608/12

LP	NAZWA ARMATURY	Jednostka	ILOŚĆ
1	Rury stalowe b/iz wg PN-80/H-74219 dn 125	mb	43,2
2	Kolana stalowe dn125 90° R = 3 D	szt.	8
3	Izolacja rurociągu dn 125 za pomocą wełny szklanej o grubości 70mm	mb	43,2

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE
92-434 Łódź, ul. Maksa z Bogdańca 51, 2
tel./fax 042/675-85-04, 042/675-85-19
www.isan.lodz.pl

Nazwa i adres obiektu: Przebudowa sieci cieplowniczej wody gorącej wysokich parametrów od komory K-608 w kierunku osiedla Sensacja wraz z przyłączami

Nr rysunku: 16.1

Przedmiot rysunku: Rzut i przekroje kanału półprzechodniego KP-608/12 pod ul. Piotrkowską - stan istniejący

Branża: instalacyjna

Faza: P.B.W.

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Izabela Zrzelska-Kamińska	LOD/0563/POOS/08	
Współpraca	techn. Andrzej Kuźniak	–	
Współpraca	mgr inż. Piotr Harasimczuk	–	
Sprawdzający	–	–	

Data: 04.2021 Skala: 1 : 25