


Podpory systemowe podwójne punkt przesuwny - montaż do stropu


od Dn 25 do 2xDn50

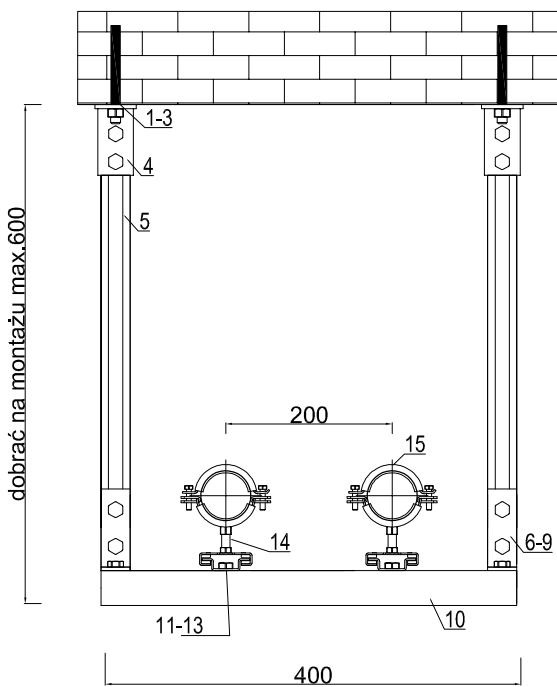

Uwaga:  
Dokładne wymiary dopasować na montażu.  
Dla dobranych profili szynowych przyjęto:  
- maks. strzałka ugięcia L/150;  
- współczynnik bezpieczeństwa 1,54;


Lp.	Nr Artykułu	Nazwa Artykułu	Dane techniczne		Jedn.	Jedno mocowanie
1	tcm300sf	Hybrydowa żywica epoksydowo-akrylowa *	szary	300ml	1szt.	1
2	4120477/p	Nakrętka ocynk	0	M10	1szt.	4
3	0730106/p	Pręt gwintowany	1000	M10	1szt.	0,5
4	080213402	Wspornik 100/45/4 wzdl. -SET	0	35	1szt.	2
5	12735426	Szyna profilowa STEX 35/42/1,5	ocynk sendz.	6000	1m	1,2
6	0814520	Łącznik kątowy 35/4	0	3-otw.	1szt.	2
7	0816092	Płytki z 2 otw. gwint.	65/30	M10	1szt.	1
8	0750085	Płytki z otw. gw. do szyn 35 38x17	0	M10	1szt.	1
9	3205251/p	6kt-Śruba.933 ocynk.8.8	25	M10	1szt.	3
10	12735426	Szyna profilowa STEX 35/42/1,5	ocynk sendz.	6000	1m	0,4
2xDn32 (Dz=42,4mm), 2xDn40 (Dz=48,3mm)						
11	0750115	Płytki z otw. gw. do szyn 45 40x22	0	M10	1szt.	2
12	3205251/p	6kt-Śruba.933 ocynk.8.8	25	M10	1szt.	2
13	0770515	Element ślizgowy GL 37 *	1x	M 8	1szt.	2
14	0730289/p	Pręt gwintowany	2000	M 8	1szt.	0,05
15	0398242	Obejma Omnia MB Silikon M 8/10 *	1 1/4	38- 42	1szt.	2
15	0398248	Obejma Omnia MB Silikon M 8/10 *	1 1/2	44- 48	1szt.	2
2xDn50 (Dz=60,3mm)						
11	0750115	Płytki z otw. gw. do szyn 45 40x22	0	M10	1szt.	2
12	3205251/p	6kt-Śruba.933 ocynk.8.8	25	M10	1szt.	2
13	0770523	Element ślizgowy GL 37 *	1x	M10	1szt.	2
14	0730106/p	Pręt gwintowany	1000	M10	1szt.	0,14
15	0398260	Obejma Omnia MB Silikon M 8/10 *	2	56- 60	1szt.	2

od 2xDn65 do 2xDn80

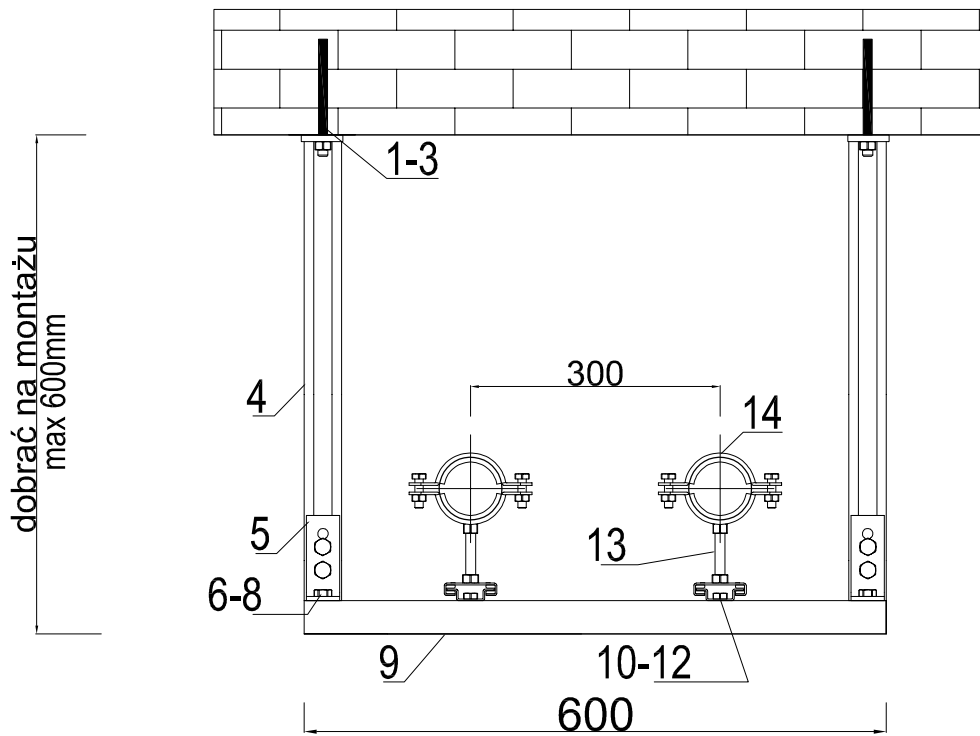

Uwaga:  
Dokładne wymiary dopasować na montażu.  
Dla dobranych profili szynowych przyjęto:  
- maks. strzałka ugięcia L/150;  
- współczynnik bezpieczeństwa 1,54;

Lp.	Nr Artykułu	Nazwa Artykułu	Dane techniczne		Jedn.	Jedno mocowanie
1	tcm300sf	Hybrydowa żywica epoksydowo-akrylowa *	szary	300ml	1szt.	1
2	4120485/p	Nakrętka ocynk	0	M12	1szt.	6
3	0730122/p	Pręt gwintowany	1000	M12	1szt.	0,9
4	9992309	Konsola 45/45/2,5 zgodnie z VdS, bez apr. IT	podłuż.	630	1szt.	2
5	08140400	Łącznik kątowy 40/5	0	3-otw. K	1szt.	2
6	0818110	Płytki z 2 otw. gwint.	55/35/8	M12	1szt.	2
7	0818103	Płyt. zęb. S z otw. gwint 36/20	0	M12	1szt.	2
8	3206591/p	6kt-Śruba.933 ocynk.8.8	25	M12	1szt.	6
9	0820456251	Szyna profilowa 45/45/2,5	ocynk sendz.	6000	1m	0,6
10	0818103	Płyt. zęb. S z otw. gwint 36/20	0	M12	1szt.	2
11	3206591/p	6kt-Śruba.933 ocynk.8.8	25	M12	1szt.	2
12	0770531	Element ślizgowy GL 37 *	1x	M12	1szt.	2
13	0730122/p	Pręt gwintowany	1000	M12	1szt.	0,9
14	0083589	Obejma Standard PSM silikon M 10/12 *	0	72-78	1szt.	2
14	0083596	Obejma Standard PSM silikon M 10/12 *	0	84-90	1szt.	2

	<b>BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE</b>		92-434 Łódź ul. Macka z Bogdąncą 5 I. 2 www.isanJodz.pl	tel.: 042-670-80-04 fax: 042-670-81-18 ✉ isan@isanJodz.pl
	<b>Nazwa i adres obiektu:</b> Przebudowa sieci ciepłowniczej wody gorącej wysokich parametrów od komory K-608 w kierunku osiedla Sieradzka wraz z przyłączami		<b>Nr rysunku:</b> 44	
<b>Przedmiot rysunku:</b> Podpory systemowe podwójne (punkt przesuwny) – montaż do stropu		<b>Branża:</b> instalacyjna <b>Faza:</b> P.B.W.		
<b>Imię i nazwisko</b>		<b>Nr uprawnień</b>		<b>Podpis</b>
<b>Projektant</b>	mgr inż. Izabela Drobniak-Kamińska	LOD/0563/P00S/06		
<b>Współpraca</b>	techn. Andrzej Kuźniak	–		
<b>Współpraca</b>	mgr inż. Piotr Harasimczuk	–		
<b>Sprawdzający</b>				
<b>Data:</b> 04.2021	<b>Skala:</b> –			