



SCHEMAT ODTWORZENIA JEZDNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.


Kostka brukowa-betonowa (istniejąca)	8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa	3 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie	20 cm
Mieszanka związana cementem C 1,5/2 MPa	15 cm
Wykop	

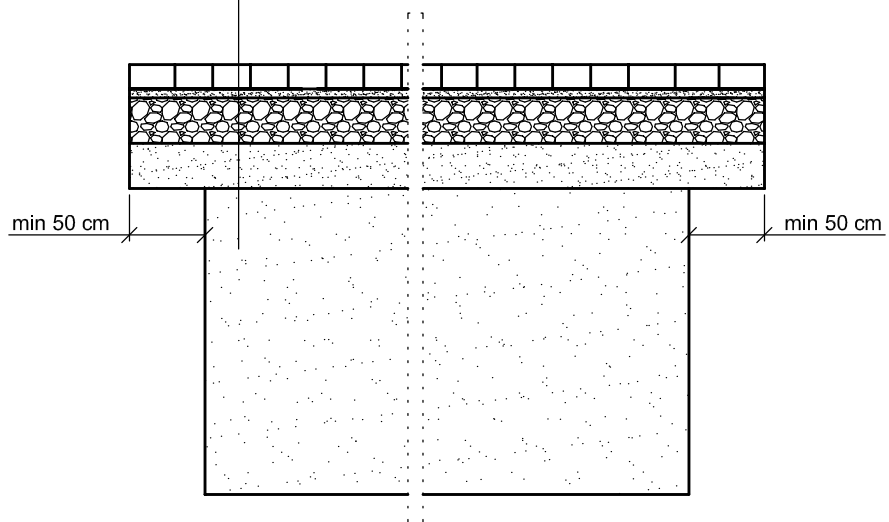


Kostka brukowa UNI-STON




Kostka brukowa BEHATON



Kostka brukowa HOLLAND



 BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE		92-434 Łódź ul. Maćka z Bogdańca 5 lok.II		tel.: 42 670-81-40 bpuisan@o2.pl bpu.isan@o2.pl	
		Nazwa i adres obiektu: Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej od połączenia z siecią preizolowaną 2xDN350 w kanale KP-2054/1 do komory K-705 wraz z odbiciami – os. Retkinia-Sympatyczna w Łodzi			
Przedmiot rysunku: Odtworzenie nawierzchni. Schemat odtworzenia jezdni z kostki brukowej, betonowej.		Nr rysunku: 4		Branża: –	
Imię i nazwisko Opracowanie: techn. Andrzej Kuźniak		Nr uprawnień –		Faza: P.T.	
Data: 09.2023		Skala: SCHEMAT		Podpis: 