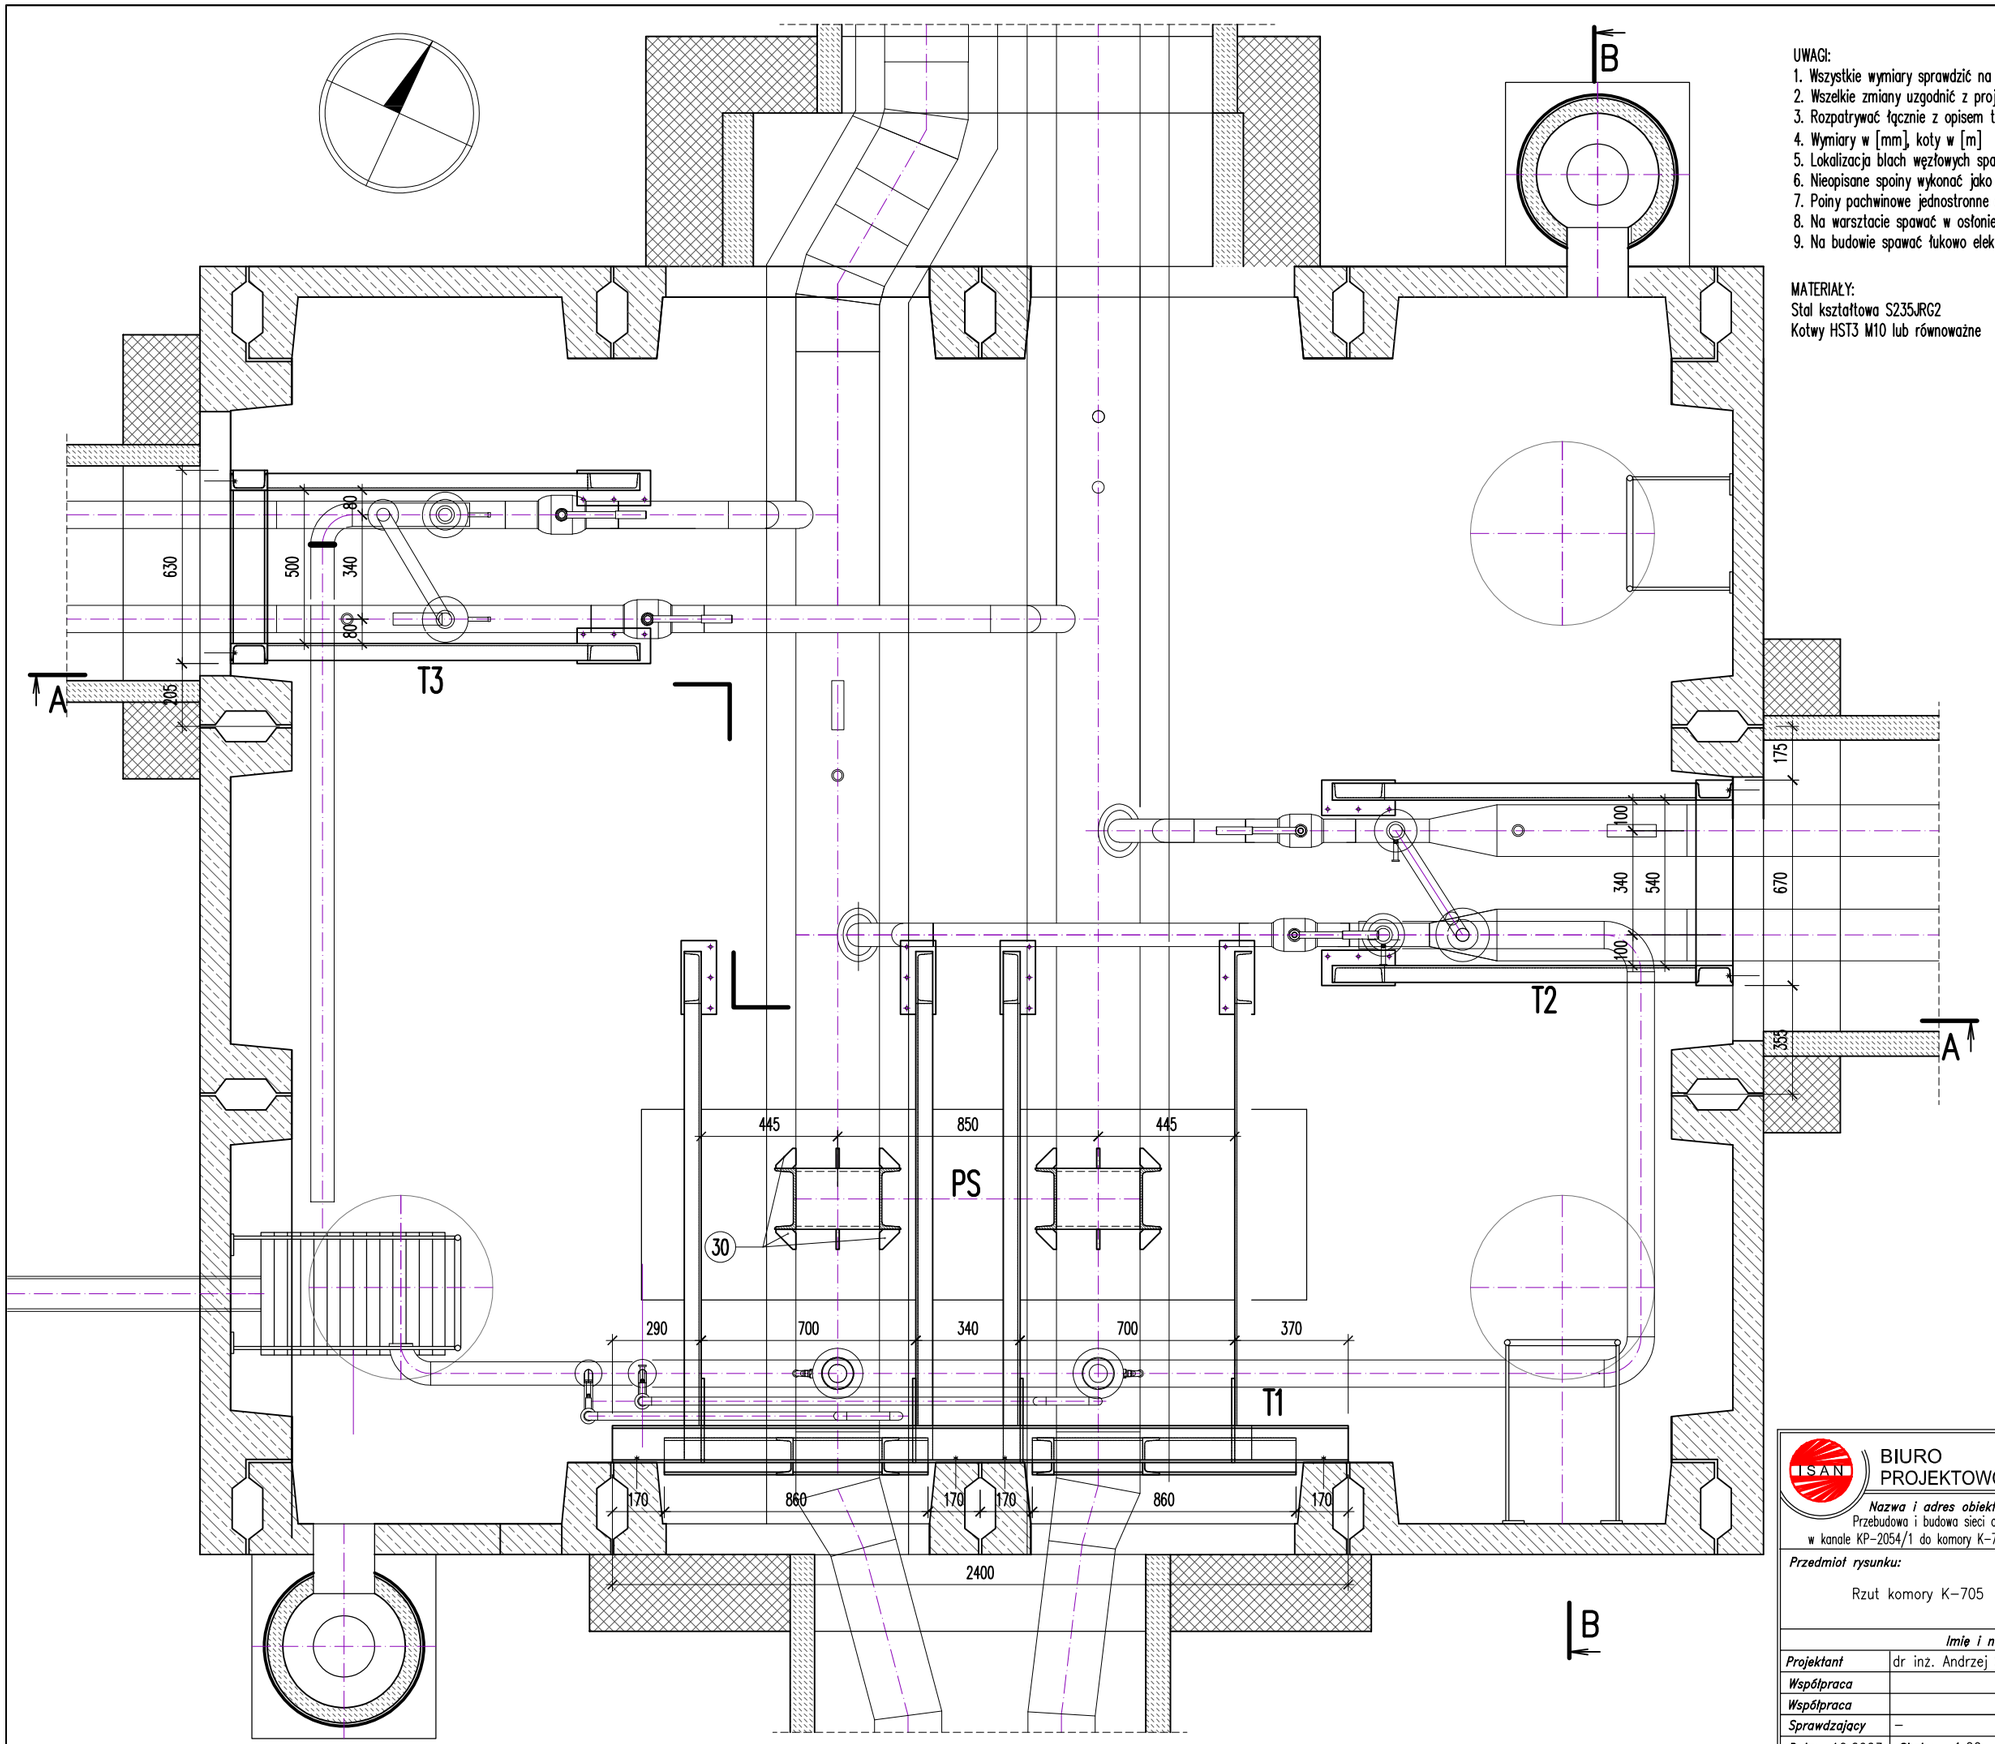

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem konstrukcji
3. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i specyfikacją materiałową
4. Wymiary w [mm], koty w [m]
5. Lokalizacja blach węzłowych spawanych rurociągów ustalić na montażu
6. Nieopisane spoiny wykonać jako pachwinowe
7. Poiny pachwinowe jednostronne grubości 0,7gmin, obustronne 0,5gmin
8. Na warsztacie spawać w osłonie agromix lub techniką równoważną
9. Na budowie spawać łukowo elektrodą ER1.46

MATERIAŁY:
Stal kształtowa S235JRG2
Kotwy HST3 M10 lub równoważne ⟶

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE
92-434 Łódź
ul. Maćka z Bogdańca 5 lok.II
tel.: 42 670-81-40
bpuisan@o2.pl
bpu.isan@o2.pl

Nazwa i adres obiektu:
Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej od połączenia z siecią preizolowaną 2xDN350 w kanale KP-2054/1 do komory K-705 wraz z odbiciami – os. Retkinia-Sympatyczna w Łodzi.

Nr rysunku: K1

Przedmiot rysunku: Rzut komory K-705

Branża: konstrukcyjna

Faza: P.T.

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	dr inż. Andrzej Sztandera	85/83	
Współpraca		–	
Współpraca		–	
Sprawdzający	–	–	
Data: 10.2023	Skala: 1:20		