


# Podpory systemowe pojedyncze punkt przesuwny - montaż do ściany

**od Dn32 do Dn40**

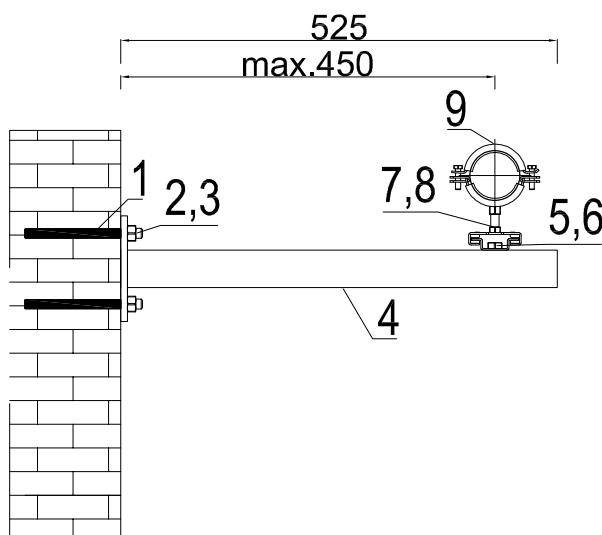



Lp.	Nr Artykułu	Nazwa Artykułu	Dane techniczne		Jedn.	Jedno mocowanie
1	tcm300sf	Hybrydowa żywica epoksydowo-akrylowa *	szary	300ml	1szt.	1
2	4120485/p	Nakrętka ocynk	0	M12	1szt.	2
3	0730122/p	Pręt gwintowany	1000	M12	1szt.	0,3
4	180450525	Konsola 45/45	podłuż.	525	1szt.	1
5	0750115	Płytki z otw.gw. do szyn 45 40x22	0	M10	1szt.	1
6	3205251/p	6kt-Sruba.933 ocynk.8.8	25	M10	1szt.	1
7	0770515	Element ślizgowy GL 37 *	1x	M 8	1szt.	1
8	0730289/p	Pręt gwintowany	2000	M 8	1szt.	0,03
9	0398242	Obejma Omnia MB Silicon M 8/10 *	1 1/4	38-42	1szt.	1
9	0398248	Obejma Omnia MB Silicon M 8/10 *	1 1/2	44-48	1szt.	1

## Uwaga:

Dokładne wymiary dopasować na montażu.

Dla dobranych profili szynowych przyjęto:

- maks. strzałka ugięcia L/150;
- współczynnik bezpieczeństwa 1,54;

 <b>BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE</b>		92-434 Łódź ul. Maćka z Bogdańca 5 lok.II		tel.: 42 670-81-40 ✉ bpuisan@o2.pl bpu.isan@o2.pl
		<b>Nazwa i adres obiektu:</b> Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej od połączenia z siecią preizolowaną 2xDN350 w kanale KP-2054/1 do komory K-705 wraz z odbiciami – os. Retkinia-Sympatyczna w Łodzi		<b>Nr rysunku:</b> <b>39</b>
<b>Przedmiot rysunku:</b> Podpory systemowe pojedyncze (punkt przesuwny) – montaż do ściany		<b>Branża:</b> sanitarna <b>Faza:</b> P.T.		
<b>Imię i nazwisko</b>		<b>Nr uprawnień</b>		
<b>Projektant</b>	mgr inż. Piotr Harasimczuk	LOD/4943/PBS/22		
<b>Współpraca</b>	mgr inż. Izabela Drobnik-Kamińska	LOD/0563/POOS/06		
<b>Współpraca</b>	techn. Andrzej Kuźniak	–		
<b>Sprawdzający</b>	–	–		
<b>Data:</b> 09.2023	<b>Skala:</b> –			