


Rzut i przekrój pomieszczenia węzła ciepłego  
w pawilonie handlowym przy ul. Hubala 6A w Łodzi  
STAN PROJEKTOWANY

SKALA 1:50

Przekrój A-A

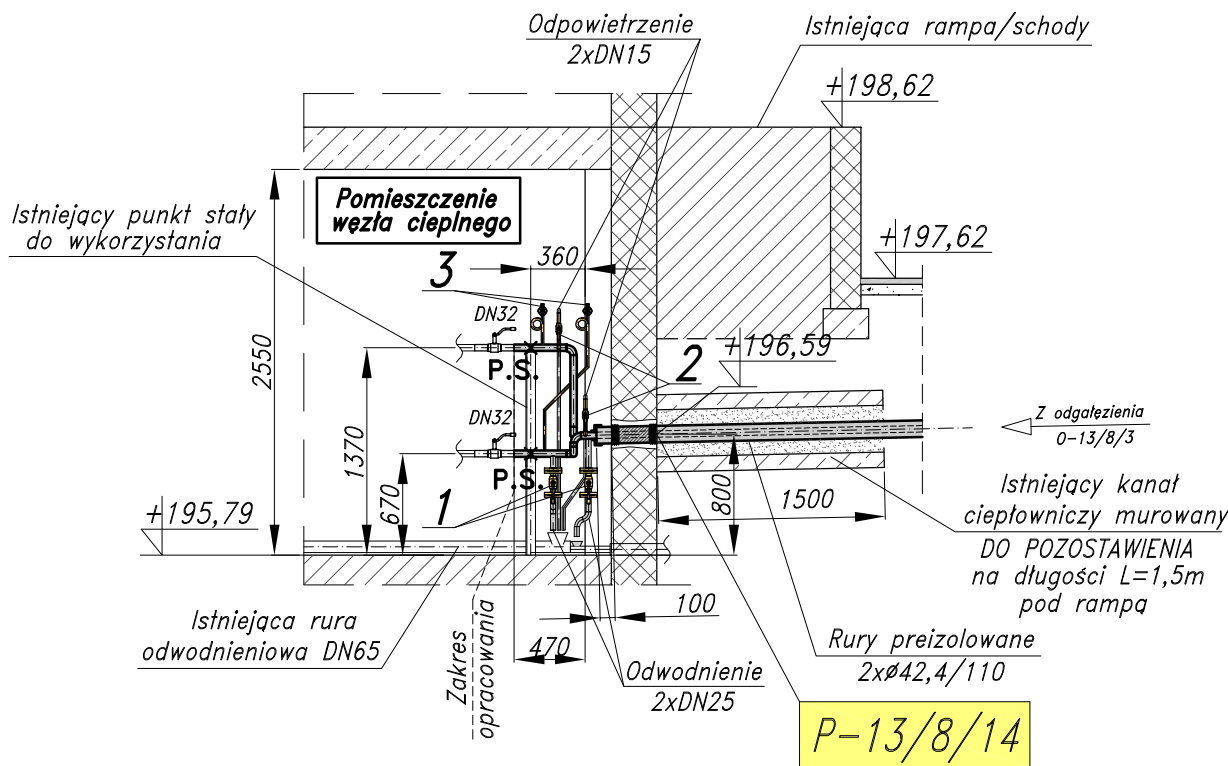

Uwaga:  
Rurociągi i armatura projektowana  
oznaczone kolorem szarym oraz żółtym.


Specyfikacja armatury projektowanej w węźle ciepłym w pawilonie handlowym przy ul. Hubala 6A w Łodzi

NR	NAZWA	ARMATURY	Jednostka	Ilość
1	Zawór odcinający kulowy kołnierzowy dn25, PN25, Tmax.=150°C (odwodnienia)		szt.	2
2	Zawór odcinający kulowy spawany dn15, PN25, Tmax.=150°C (odpowietrzenia)		szt.	2
3	Zawór manometryrowy fig. 249 wraz z rurką manometryczną		szt.	2

Specyfikacja armatury pozostającej w węźle ciepłym w pawilonie handlowym przy ul. Hubala 6A w Łodzi

NR	NAZWA	ARMATURY	Jednostka	Ilość
1*	Zawór odcinający kulowy spawany dn32		szt.	2

Rzut

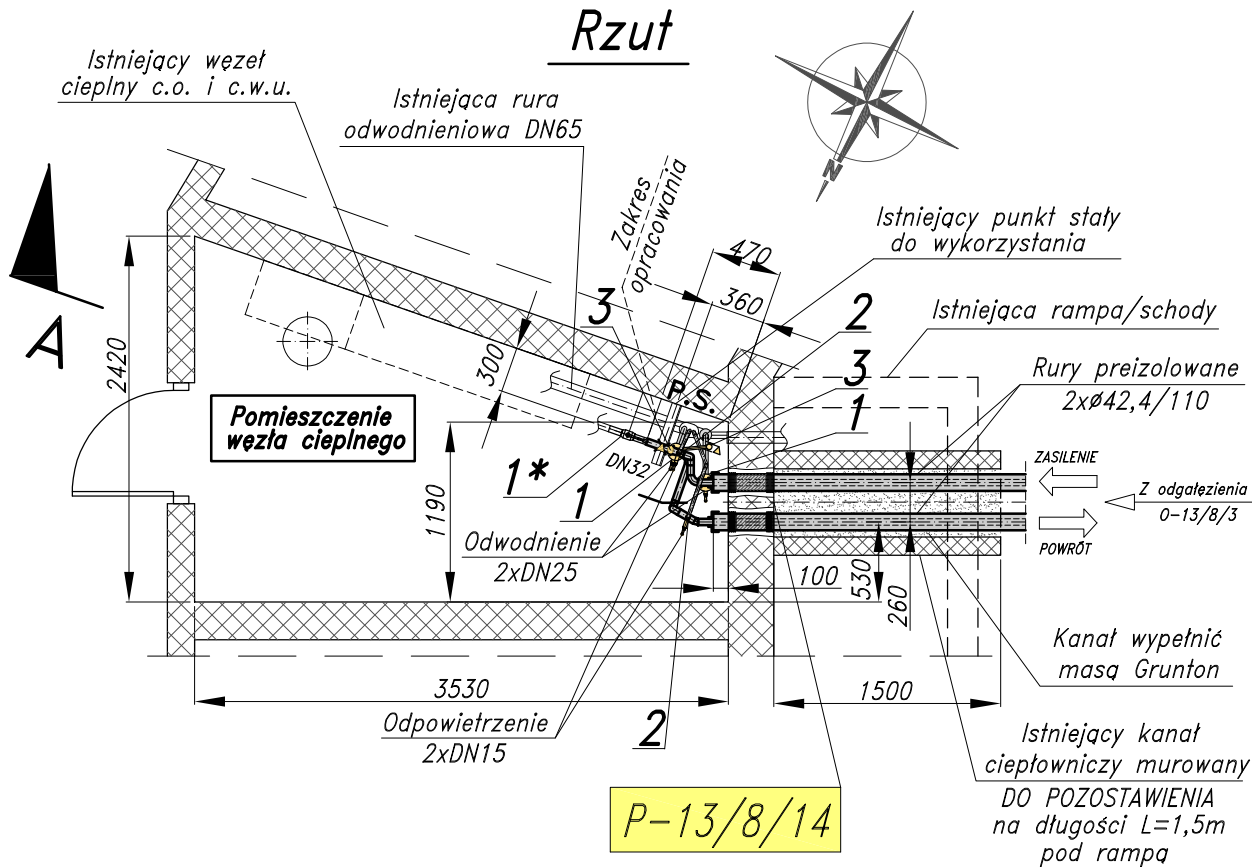

Oznaczenia:

P.S. – podpora (punkt stały)  
P.P. – podpora (punkt przesuwany)

		92-434 Łódź ul. Maćka z Bogdara 5 lok.II		tel.: 42 670-81-40 bpulsan@o2.pl bpulsan@o2.pl
Nazwa i adres obiektu: Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej od połączenia z siecią preizolowaną 2xDN350 w kanale KP-2054/1 do komory K-705 wraz z odbiciami – os. Retkinia-Sympatyczna w Łodzi		Nr rysunku: 21.2		
Przedmiot rysunku: Rzut i przekroje pomieszczenia węzła ciepłego w pawilonie handlowym przy ul. Hubala 6A w Łodzi – STAN PROJEKTOWANY		Branża: sanitarna		
		Faza: P.T.		
Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis
Projektant	mgr inż. Piotr Harasimczuk	LOD/4943/PBS/22		
Współpraca	mgr inż. Izabela Drobnik-Kamińska	LOD/0563/P00S/06		
Współpraca	techn. Andrzej Kuźniak	–		
Sprawdzający	–	–		
Data:	09.2023	Skala:	1:50	